


PARTER		
Nr	Nazwa	Pow.

Laboratorium		
L01	Pracownia Serologii	26.94 m²
L02	Pok. kierownika banku krwi	12.18 m²
L03	Pokój kierownika laboratorium	12.35 m²
L04	Pracownia analityki	82.41 m²
L05	Korytarz	10.43 m²
L06	Korytarz	9.71 m²
L07	Pokój socjalny	16.81 m²
L08	Poczekalnia/Rejestracja	17.71 m²
L09	WC dla niepełnosprawnych	5.06 m²
L10	Pokój pobrań	7.94 m²
L11	Pokój pobrań	7.82 m²
L12	Łazienka	3.81 m²
L13	Szatnia	7.02 m²
L14	Szatnia	12.18 m²
L15	Śluza(łazienka)	7.46 m²
L16	Pracownia mikrobiologiczna	45.25 m²
L19	Pracownia mykologii	13.48 m²
L20	Archiwum	12.94 m²
L21	Pom. porządkowe	1.81 m²
L22	Śluza mat. brudnego	1.43 m²
L23	Brudownik	3.66 m²
L24	Korytarz	3.57 m²
L25	Pomieszczenie porządkowe	1.89 m²
L26	Odbiór materiału brudnego	7.98 m²
L27	Szatnia	5.50 m²
L28	Pomieszczenie rozdziалу materiału	16.44 m²
L29	Pracownia mikrobiologii czystej	13.06 m²

Laboratorium		
	366.82 m²	366.82 m²

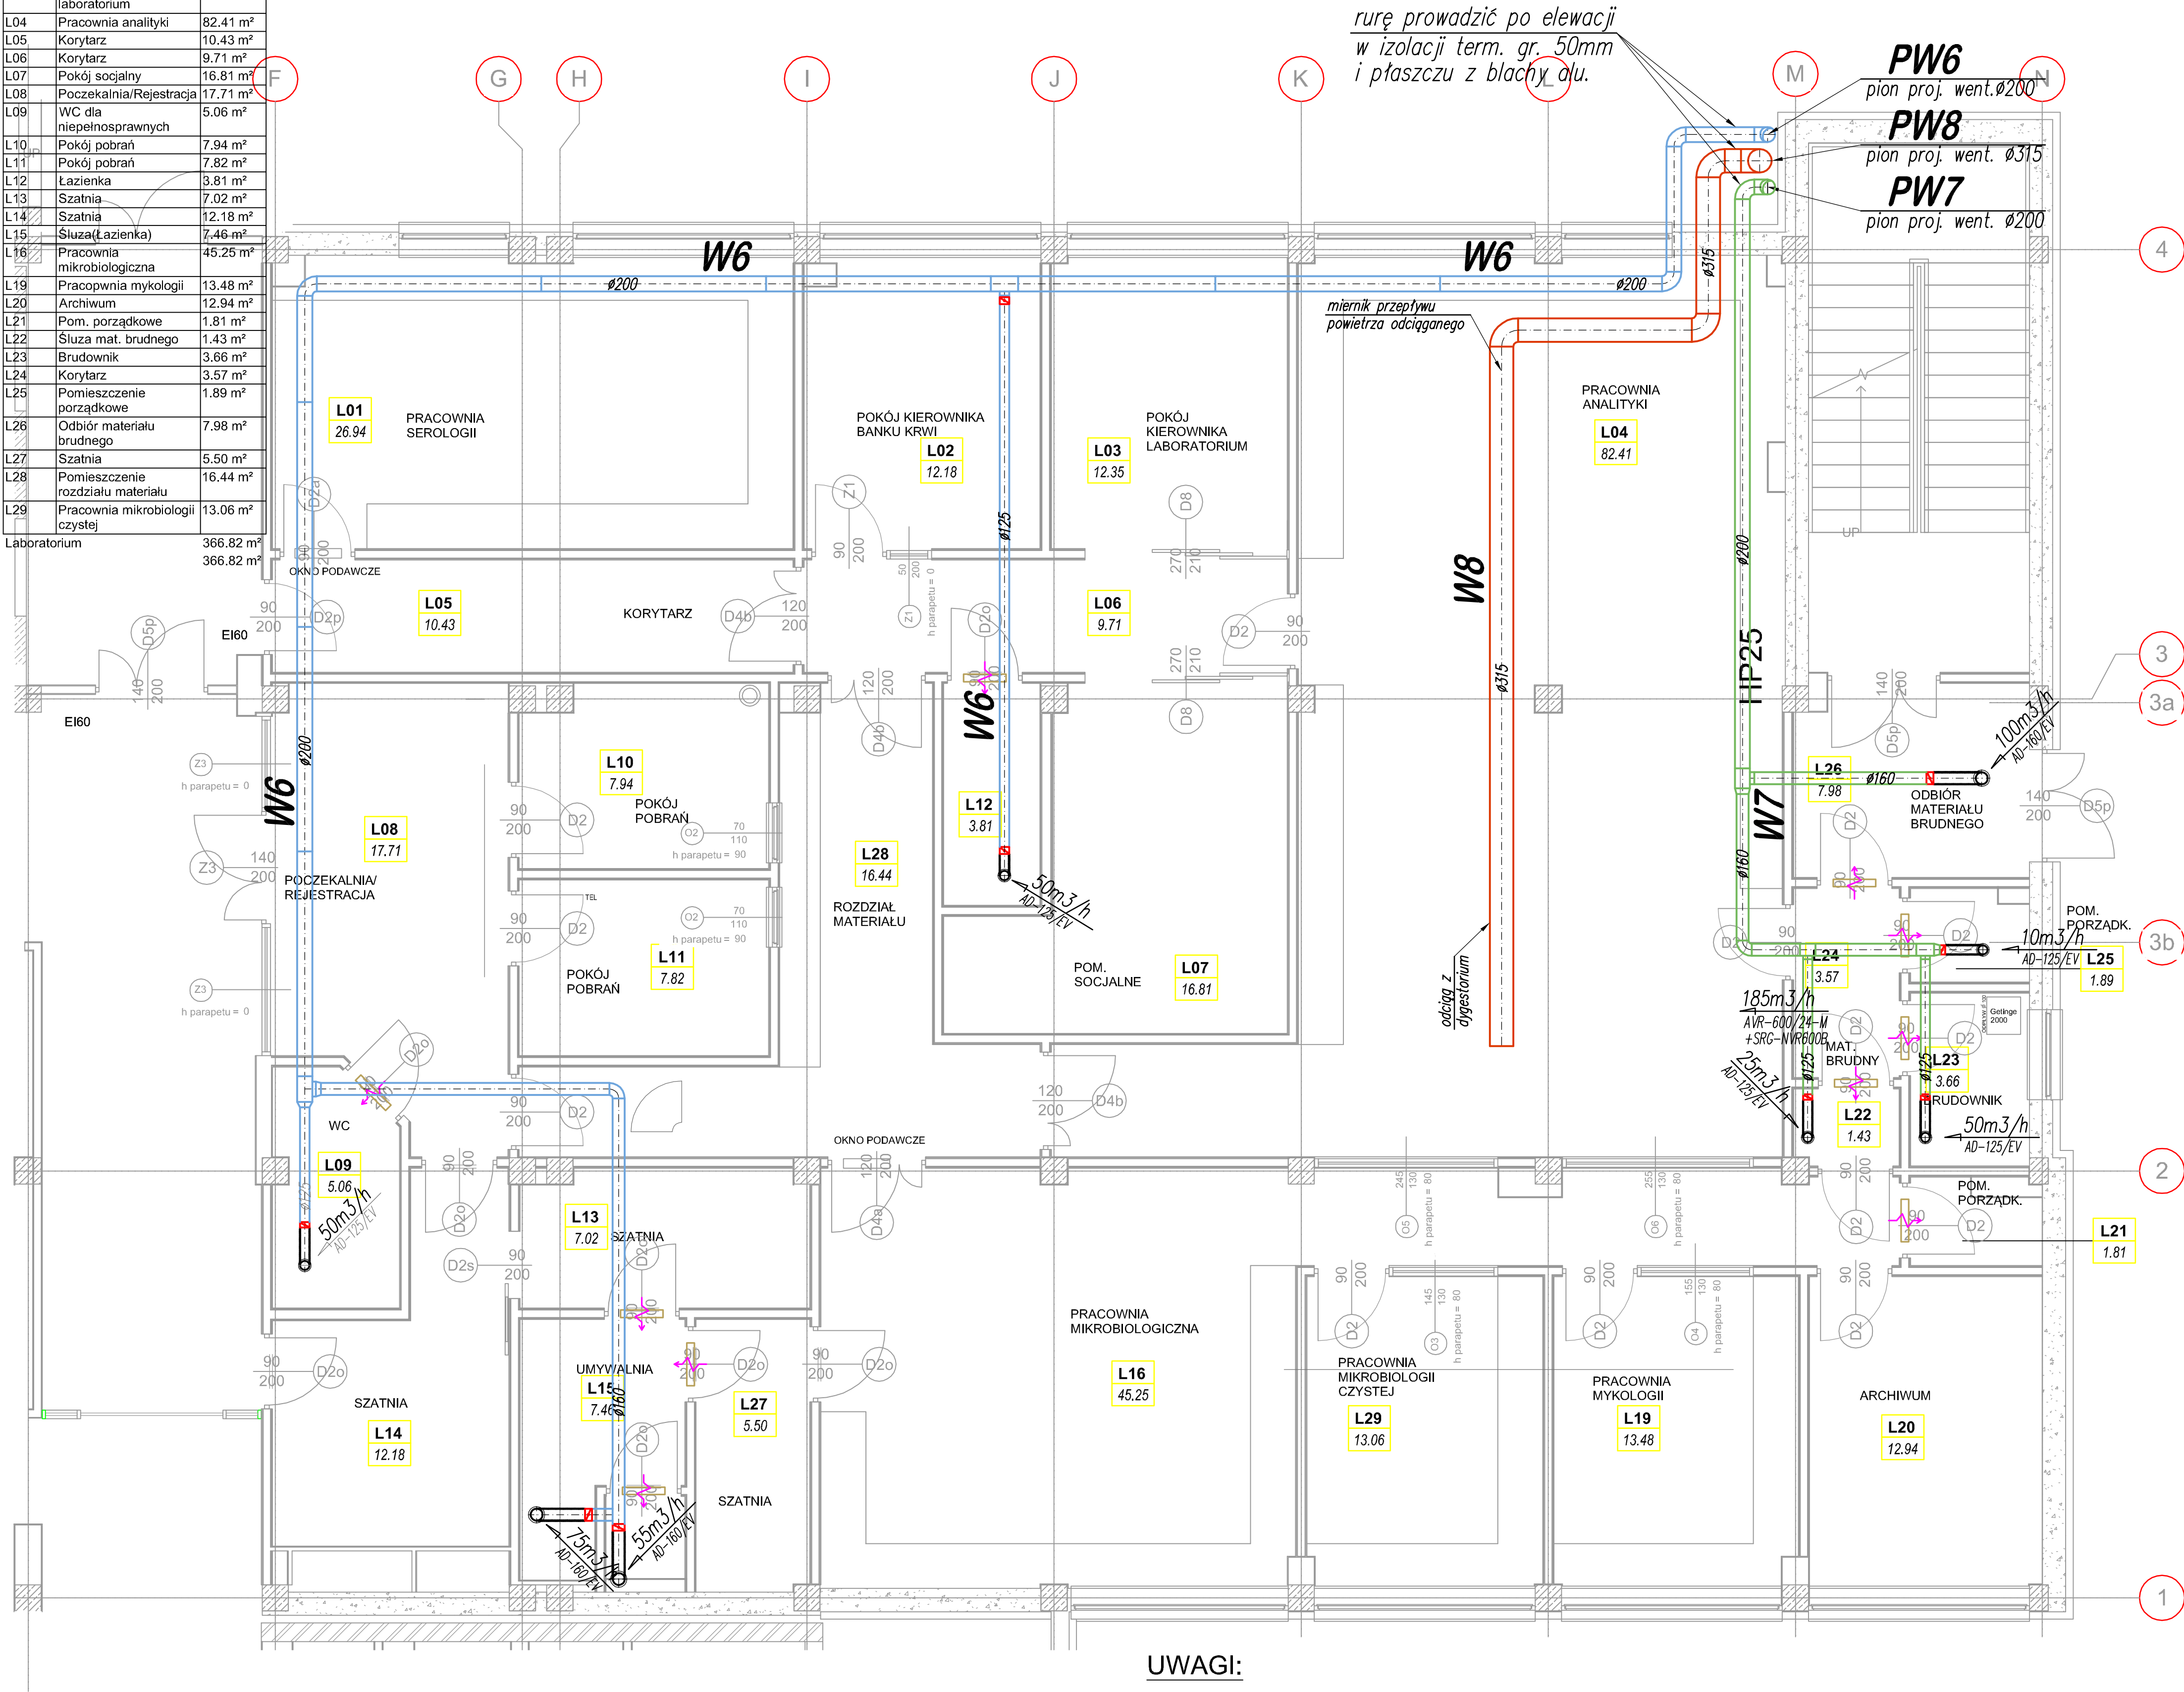

#### UWAGI:

- 1) Wszystkie urządzenia montować zgodnie z aprobatami i DTR
- 2) Kłapy ppoz. montować na pionie (siłownik tuż nad stropem)
- 3) Podane długości(ilości) materiałów nie obejmują naddatków i strat
- 4) Wszystkie kłapy zaopatrzone w siłownik 24V i końcówki
- 5) Kanały z blachy na poziomie kondygnacji nie ogrzewanych izolować wełną Klimafix gr. 50mm
- 6) Wysokość kondygnacji w świetle 2m

<b>IQ PROJEKT</b> INŻYNIERIA ŚRODOWISKA		Maciej Konieczny tel. 883 181-171 ul. Bytomska 5a/3 41-103 Siemianowice Śląskie	
ADRES INWESTYCJI: ul. Bytomska 62, 42-940 Piekary Śląskie			
INWESTOR: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, ul. Bytomska 62, 42-940 Piekary Śląskie			
OBJEKT: <i>Modernizacja i Rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego S.P.W. Szpitala Chirurgii Urazowej Laboratorium</i>		TREŚĆ: <i>Instalacja wentylacji i klimatyzacji Laboratorium</i>	
Projektował: <i>mgr inż. Maciej Konieczny</i>	UPRAWNIENIA NR <i>SLK/2877/PWOS/09</i>	PODPIS	SKALA: <i>1: 50</i>
Sprawił: <i>mgr inż. Ewa Bojanowska-Burak</i>	UPRAWNIENIA NR <i>199/66/Kt/70</i>	PODPIS	NR ZLECENIA <i>1325</i>
		DATA: <i>wrzesień 2013</i>	
		NR RYSUNKU <i>2rev1</i>	